


INSTRUKCJA MONTAŻU


Zestaw TWINS termostatyczny

1



Uwaga: Zwrócić uwagę by podczas dokręcania nie uszkodzić o-ringa odpowiadającego za szczelność pomiędzy grzejnikiem, a nypłem.

2.a
(PEX 16x2)

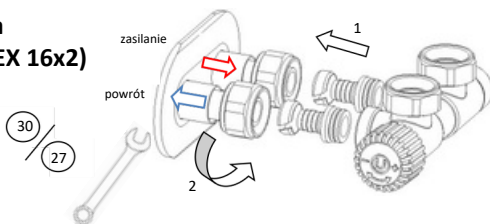


Uwaga:


Zasilanie po stronie wkładki odcinającej!!

Przed montażem złąček istnieje możliwość montażu rozety oraz tulejek maskujących w kolorze przyłącza (wyposażenie dodatkowe). Zwrócić uwagę by podczas montażu złączki 16x2 nie uszkodzić o-ringów odpowiedzialnych za szczelność złączki pomiędzy instalacją, a przyłączem.


3

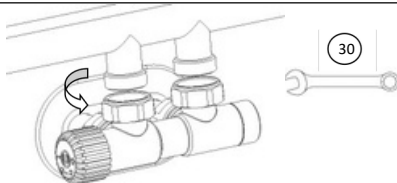

4

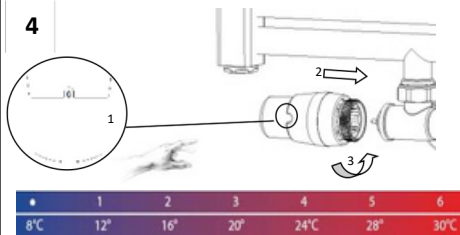


5



Uwaga:

Regulacja
zgodnie z Kartą Katalogową produktu (www.variotherm.pl).

2.b (Cu 15x1)

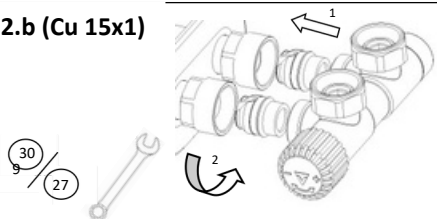

Uwaga: Zasilanie po stronie wkładki odcinającej!! Przed montażem złąček istnieje możliwość montażu rozety oraz tulejek maskujących w kolorze przyłącza (wyposażenie dodatkowe). Usunąć z zewnętrznej strony rurki ostre pozostałości materiału które mogą uszkodzić o-ringi wewnątrz złączki podczas wciskania na rurkę. Po zaciśnięciu złączki z siłą ~8Nm w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma możliwości obrócenia i/lub wysunięcia rurki poprzez **SILNE** jej pociągnięcie, a następnie przystąpić do sprawdzenia szczelności hydraulicznej. Zachować kąt 90° pomiędzy rurką, a grzejnikiem.